


わが国の原子力発電所の運転実績

会社名	発電所名	炉型	認可出力 [万kW]	2021年7月				備考
				発電電力量 [MW時]	設備利用率 [%]	稼働時間 [時]	時間稼働率 [%]	
原電	東海第二	BWR	110.0	0	0.0	0	0.0	東北地方太平洋沖地震に伴う停止(11/3/11-〈第25回定検中 11/5/21-〉) *1
	敦賀2	PWR	116.0	0	0.0	0	0.0	
	泊1	"	57.9	0	0.0	0	0.0	
	"2	"	57.9	0	0.0	0	0.0	
北海道	"3	"	91.2	0	0.0	0	0.0	第17回定検中(11/4/22-) 第16回定検中(11/8/26-) 第2回定検中(12/5/5-)
	女川2	BWR	82.5	0	0.0	0	0.0	
	"3	"	82.5	0	0.0	0	0.0	
	"1	"	110.0	0	0.0	0	0.0	
東北	東通1	"	110.0	0	0.0	0	0.0	第11回定検中(10/11/6-、起動中地震により自動停止) 東北地方太平洋沖地震に伴う停止(11/3/11-〈第7回定検中 11/9/10-〉) 第4回定検中(11/2/6-) 第16回定検中(11/8/6-)
	柏崎刈羽1	"	110.0	0	0.0	0	0.0	
	"2	"	110.0	0	0.0	0	0.0	
	"3	"	110.0	0	0.0	0	0.0	
東	"4	"	110.0	0	0.0	0	0.0	タービン制御系の油漏えいに伴う中間停止(07/7/5-) 新潟県中越沖地震に伴う中間停止(07/7/16-〈第10回定検中 07/9/19-〉) 新潟県中越沖地震に伴う中間停止(07/7/16-〈第10回定検中 08/2/11-〉) 第13回定検中(12/1/25-) 第10回定検中(12/3/26-)
	"5	"	110.0	0	0.0	0	0.0	
	"6	ABWR	135.6	0	0.0	0	0.0	
	"7	"	135.6	0	0.0	0	0.0	
京	浜岡3	BWR	110.0	0	0.0	0	0.0	第17回施設定検中・安全性向上対策実施中(10/11/29-) 第13回施設定検中・安全性向上対策実施中(12/1/25-) 第5回施設定検中・安全性向上対策実施中(12/3/22-)
	"4	"	113.7	0	0.0	0	0.0	
	"5	ABWR	138.0	0	0.0	0	0.0	
	志賀1	BWR	54.0	0	0.0	0	0.0	
北陸	"2	ABWR	※120.6	0	0.0	0	0.0	*2 第3回定検中(11/3/11-)
	美浜3	PWR	82.6	613,457	99.8	744	100.0	
	高浜1	"	82.6	0	0.0	0	0.0	
	"2	"	82.6	0	0.0	0	0.0	
関	"3	"	87.0	675,375	104.3	744	100.0	第27回定検中(11/1/10-) 第27回定検中(11/11/25-)
	"4	"	87.0	677,040	104.6	744	100.0	
	大飯3	"	118.0	718,690	81.9	631	84.8	
	"4	"	118.0	890,303	101.4	744	100.0	
西	島根2	BWR	82.0	0	0.0	0	0.0	第18回定検中(20/7/20-) 第17回定検中(12/1/27-) 第15回定検中(19/12/26-)
	中国伊方3	PWR	89.0	0	0.0	0	0.0	
	四国伊方3	PWR	89.0	892,785	101.7	744	100.0	
	九州玄海4	"	118.0	886,471	101.0	744	100.0	
九州	"川内1	"	89.0	701,035	105.9	744	100.0	
	"2	"	89.0	700,011	105.7	744	100.0	
	合計または平均		3,308.3	6,755,167	27.4	6,583	26.8	
	()は前年度		(3,308.3)	(3,900,835)	(15.8)	(3,442)	(14.0)	
時間稼働率②							26.9	
()は前年度							(15.6)	

備考：*1 一次冷却材中の放射能濃度上昇に伴う点検停止(11/5/7-〈第18回定検中〉)
*2 原子炉冷却材再循環ポンプ軸封部取替に伴う停止(11/3/1-〈第13回定検中〉)

※) 圧力プレート設置に伴い、志賀2は135.8万kWから120.6万kWに出力を変更している(2008年6月)。各表のデータは、変更後の数値に基づく。

(原子力産業新聞が電力各社より入手したデータを集計。発電電力量と稼働時間には調整運転も含む。)

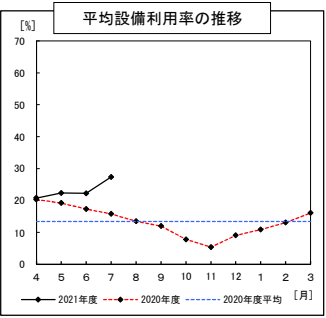

炉型別平均設備利用率			
2021年7月			
炉型	基数	出力 [万kW]	設備利用率 [%]
BWR	17	1,824.5	0.0
PWR	16	1,483.8	61.2

電力会社別平均設備利用率			
2021年7月			
会社名	基数	出力 [万kW]	設備利用率 [%]
日本原子力発電	2	226.0	0.0
北海道	3	207.0	0.0
東北	3	275.0	0.0
東京	7	821.2	0.0
中部	3	361.7	0.0
北陸	2	174.6	0.0
関西	7	657.8	73.0
中国	1	82.0	0.0
四国	1	89.0	0.0
九州	4	414.0	103.3

設備利用率 = $\frac{\text{発電電力量}}{\text{認可出力} \times \text{暦時間数}} \times 100(\%)$	
時間稼働率① = $\frac{\text{発電時間数}}{\text{暦時間数}} \times 100(\%)$	
時間稼働率② = $\frac{(\text{認可出力} \times \text{稼働時間}) \text{の合計}}{(\text{認可出力} \times \text{暦時間}) \text{の合計}} \times 100(\%)$	